

MÓDULO PARA PETICIÓN DE OFERTA DE CENTRALITAS DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA


AGENTE Fecha Ref. Agente
 CLIENTE Dirección CP Ciudad
 Persona contactada Tel. Fax E-mail

Número zonas total:.....
 MAX 3500 por zona
 Número zonas canal caliente:..... W:.....
 MAX 1200W por zona
 Número zonas abrazadera calefactora: W:.....
 MAX 1200W por zona
 Número zonas boquillas:..... W:.....
 Standard
 Número zonas boquillas:..... Metros:.....
 Standard
 Longitud cables para unión/conexión a molde: Metros:.....

Tensión de alimentación 400V 3 F + N + $\frac{1}{\text{---}}$
 240V 3 F + N + $\frac{1}{\text{---}}$
 240V F + N + $\frac{1}{\text{---}}$ max 2 zonas
 Otros:

Adjuntamos esquema de conexión a molde:
 Esquema de conexión según StandardThermoplay:

ESQUEMA DE CONEXIONES SOBRE EL MOLDE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

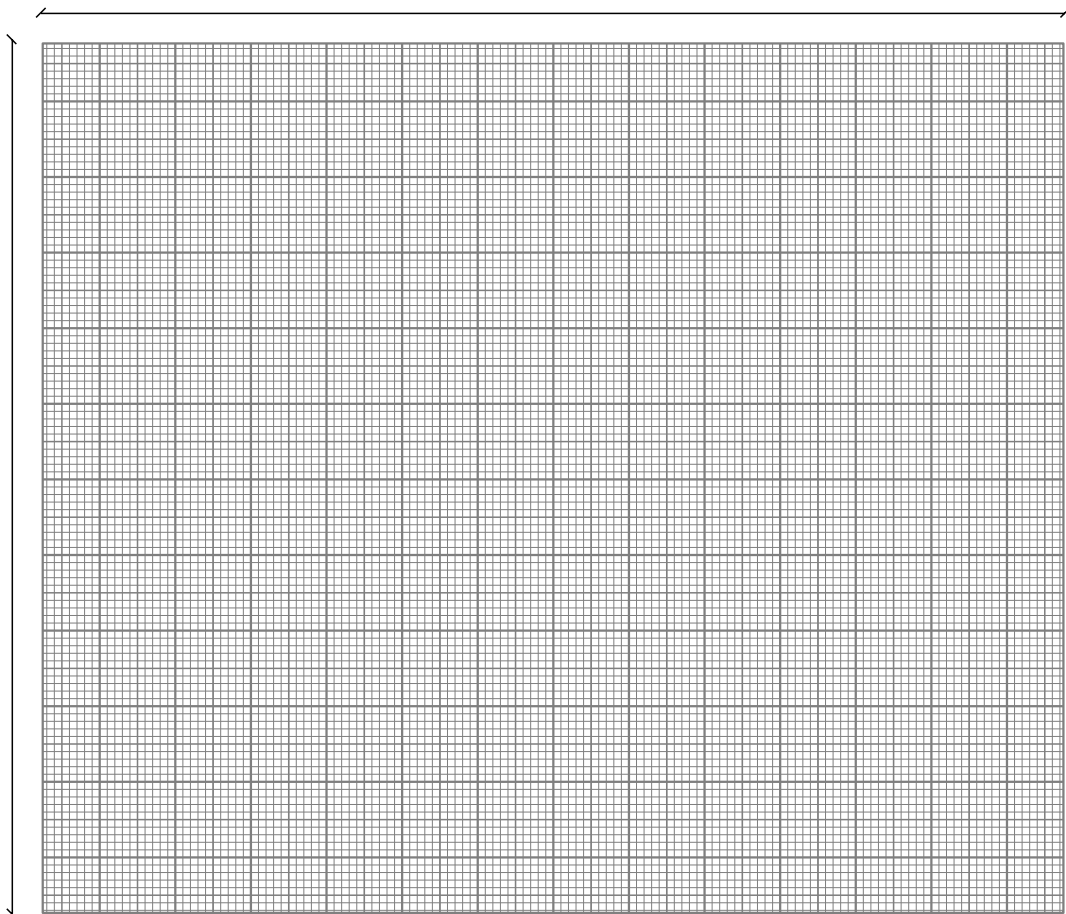

NOTAS:

.....